


Платформа автоматизации Quantum

Модуль фиксации/прерывания

Подключение

Схема подключения модуля фиксации/прерывания

140 HLI 340 00

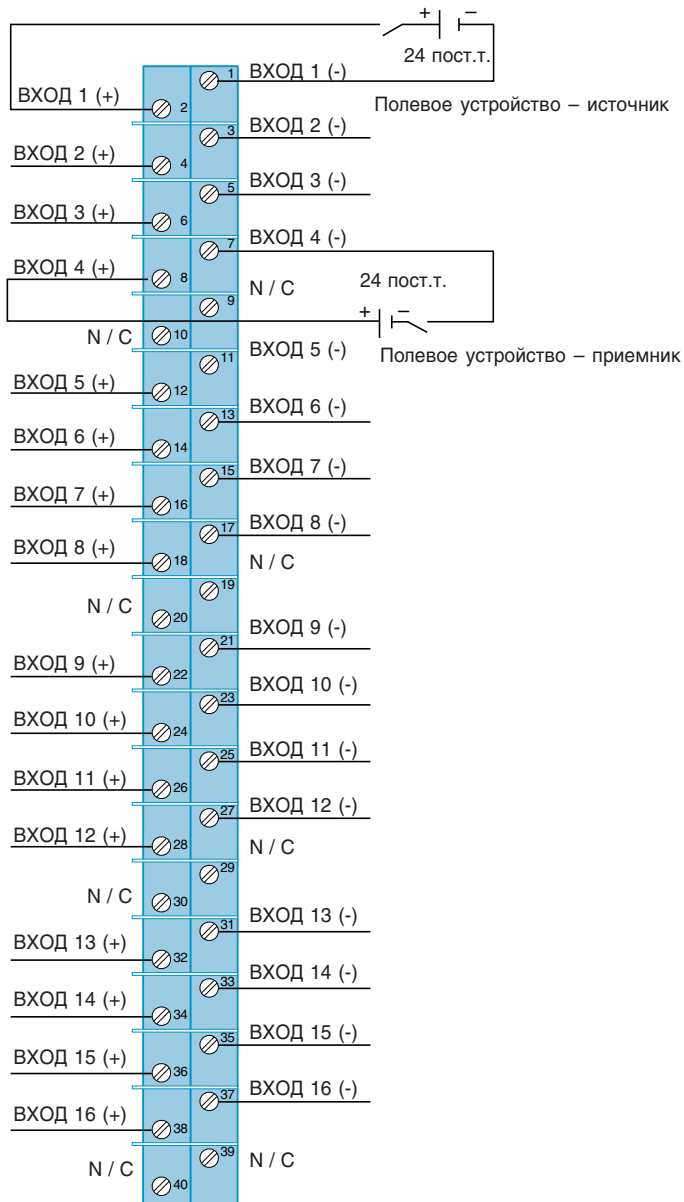

Возможно использование как экранированных, так и неэкранированных сигнальных кабелей. (Экранированные кабели следует использовать при наличии помех). Экран должен быть подсоединен к заземлению у источника сигнала.